


底座固定方式：掛鉤式



將底座的附屬掛鉤拆下依圖說安裝

- ◆ 於房間之天花板中央，常適用於一般住宅、須離牆面至少10公分、牆角60公分。
- ◆ 如只能裝置於牆面時，則必須置於離天花板10至15公分之間。
- ◆ 如室內走道長度超過10公尺，則必須於走道兩端各裝一枚。

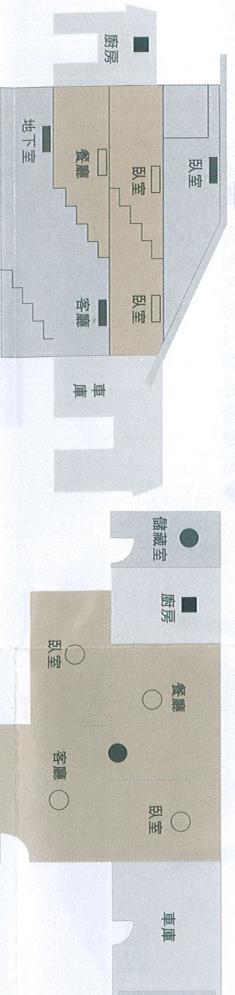

● — 偵煙感應器之最低配置場所

○ — 偵煙感應器之最高配置場所

■ — 定溫感應器之最低配置場所

- ◆ 本產品雖能有效提供火災預警功能，但必須在電池供電正常及安裝正確情況下發報。

- ◆ 不會在煙濃度未達預設標準之前，發出警報。
- ◆ 建議用戶在安裝本產品儘量將屋內每個隔間均列入考慮確保安全。
- ◆ 實際發報標準仍依法規為基準。

光電式住警器-NQ9S避免安裝地點-廚房、SPA蒸氣室

- ◆ 鹿埃、粉末或水蒸氣會大量滯留之場所。◆ 排放廢氣會大量滯留之場所。
- ◆ 會散發腐蝕性氣體之場所。◆ 煙會大量流入之場所。
- ◆ 廚房及其他平時煙會滯留之場所。◆ 會結露之場所。
- ◆ 其他對煙霧警報器機能會造成障礙之場所。



將底座固定在要安裝的牆面上，以內附螺絲鎖入牆面固定，再將掛鉤勾上，即可完成安裝

◆ 移報/連動接線圖：

(適用於NQ9S/F-3-DC9V+移報/連動)

- 1.灰 SEC (連動訊號)
- 2.黃 SEG (連動訊號共點)
- 3.棕 N.C. (常關)
- 4.橙 COM (共點)
- 5.藍 N.O. (常開)

◆ 連動:

(適用於NQ9S/F-3-DC9V+移報/連動)

可連動多顆煙霧/定溫警報器發出警報聲響，使在住宅區的人員知道有火災發生。將第一顆煙霧/定溫警報器的灰色線與第二顆的灰色線並接。黃色線與黃色線並接(不可混接、會故障)與相同方式可接20顆。



◆ 警報:

當警報器接上電源後即開始監視，當偵測到煙粒子濃度/溫度達到設定值時，警報器將發出宏亮而有規律之警報聲響，直到環境煙粒子濃度/溫度低於設定值，警報器才停止警響並回復至正常監視狀態。

◆ 測試鍵(TEST):

按下測試鍵約2秒後LED發生閃爍作為警報指示燈，並出現警報聲響。若無上述現象，請檢查電池是否正常或更換警報器。

◆ 保養:

請保持煙霧/定溫警報器之上蓋偵測孔縫無阻塞，維持正常監視功能，若須清潔外觀積塵，請切記清潔時勿將警報器上蓋取下，並且勿讓水滴、噴漆進入警報器中，以免造成損壞。

◆ 更換電池:

本產品使用9V乾電池，在正常使用情況下，安裝碳鋅電池可使用一年，若安裝鹼性電池可使用三年，而安裝鋰電池可使用五年。當電力不足時，警報器會發出每40秒一次蜂鳴警報，而後續電力可持續7日以上。建議使用者在警示期間，應立即更換電池，並每隔一年測試檢查電池是否正常。

警報器內有一組NC、NO、COM接點(無電壓)供客戶外接動作移報使用。


圖說：
NC NO 監視 NC NO 动作

NQ9S 光電式住警器 NQ9F 定溫式住警器 使用說明書


NQ9S/F = DC 9V (電池)
NQ9S/F-3 = DC 9V (電池+移報/運動)
※ NQ9S/F-3 可選配外加電源 AC 110V/220V

※ 請遵照說明書上指示，勿自行拆卸修理

裝配方法：



圖A

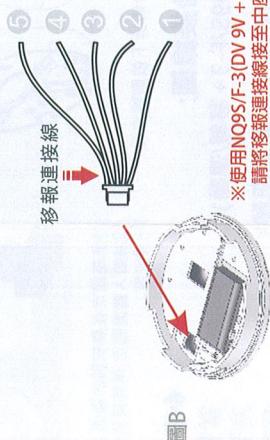

圖B

步驟 1 將警報器與底座逆時針方向
旋轉，將其分離。

步驟 2 將乾電池依正負極
置入電池插槽內。
※ 使用NQ9S/F-3(DV 9V + 移報/運動時，
請將移報連接線接至中座預設端子。)

步驟 3 將乾電池依正負極
置入電池插槽內。
※ 黃:(SEG運動訊號共點)
※ 棕:(N.C.常關)
※ 橙:(COM共點)
※ 藍:(N.O.常開)

圖C


步驟 3 先將探測器底座本體與底座結合，再依照順時針方向旋入底座。

○

步驟 1：參考上圖(A)所示。
步驟 2：NQ9S/F-3 選配外加電源 AC 110V/220V 時，電源轉換器、移報連接線
端子須同時置入中座預設插槽內，如下圖所示。

步驟 3：參考上圖(C)所示，再將其線繞出底座預設孔引出線。

▲ 注意事項：本產品除由分電盤或其他方式直接供給電力外，其中途不可經由插
座、開關裝置，且須有消防因外部電源中斷而導致住警器功能異常
之措施。

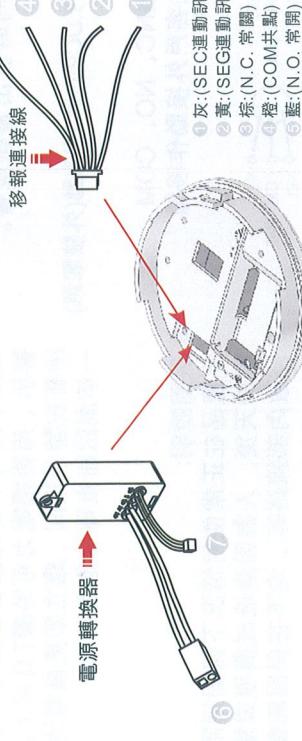


(1) 反:(SEC運動訊號)
(2) 黃:(SEG運動訊號共點)
(3) 棕:(N.C.常關)
(4) 橙:(COM共點)
(5) 藍:(N.O.常開)
(6) 大端子:110/220V AC 電源輸入端
(7) 小端子:9V DC 電源輸出端

-1-

建議安裝地點：

NQ9S-光電式住警器

- ◆緊臨臥室之區域，以保障其至出口處之安全
- ◆並確實裝置於每間臥室外。
- ◆樓梯口處。
- ◆於吸煙者之臥室內
- ◆於電器用品之使用地區(如電熱器或除濕機)

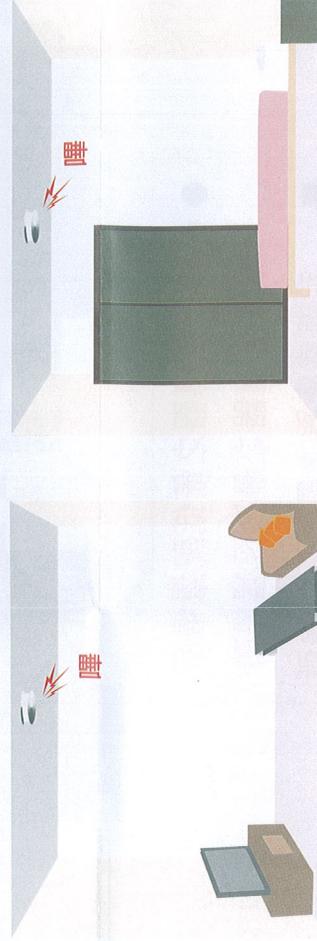


臥房

客廳

走廊

NQ9F-定溫式住警器

◆依據住宅用火災警報器設置辦法第五條
規定：
因廚房式或光電式住警器較為運動作
用定溫式住警器較為避免作
用離子式故此類似房平時就會有炒菜用火產生警報器較為適合。

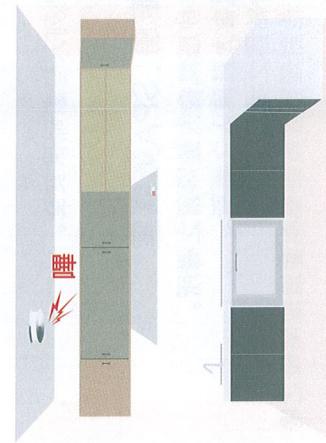

廚房

-2-