

瓦斯漏氣檢知器 AH-0822




概述 當瓦斯檢知器接上電源後其電源指示燈亮起，必須等待其內部機件穩定之後方能正常監視。當其監視範圍內有瓦斯漏氣發生，且濃度達到檢知器之設定值時，檢知器立即發出鳴響且以點滅方式閃爍警示，而後必須等待其瓦斯濃度降低至檢知器設定值以下，檢知器自能恢復成監視狀態。

- 特性**
- 具高亮度雙色燈號警示，以不同顏色來區隔不同狀態。
 - 正常狀態下綠色LED燈監視可確認產品維持正常運作。動作時以紅色LED及高音貝警報音響警示。
 - 亦可與AC110V~220V變壓器來搭配。
 - 提供1組移報輸出，可於連動其他相關周邊警示產品。
 - 內政部消防署審核認可。

- 裝設條件**
- 依照內政部消防署所發布各類場所消防安全設備設置標準第二章第四節第一百四十條至第一百四十五條。
 - 居家自設者，可依環境需求配合產品規格安裝。



尺寸圖

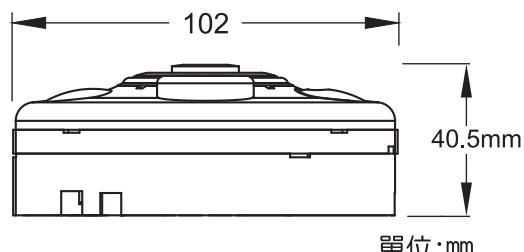

單位:mm

規格

型 號	AH-0822
電 源 裝 置	24VDC
監 視 電 流	40 - 45 mA
動 作 電 流	50 ~ 75 mA
充 電 時 間	約 5 ~ 8 分 鐘
警 報 音 量	距離3公尺85分貝以上
動 作 濃 度	甲烷 0.050 ~ 0.714% 丙烷 0.021 ~ 0.300%
瓦 斯 種 類	天然氣(LNG)及液化氣(LPG)
周 圍 容 許 溫 度	-10°C ~ +55°C
尺 寸	102mm(直徑) × 40.5mm(高)
重 量	約 130g(含變壓器 225g)
選 配	外接變壓器 INPUT AC110~220V



可搭配瓦斯漏氣表示燈
YH-513