

圖控操作手冊(精簡版)



※斷電前，請確實將圖控電腦關機※

快速功能鍵

【F2】循環跳圖>>動作樓層輪流顯示。


【F3】警訊跳圖>>收到總機訊號才跳至該樓層畫面。

【F4】警報音響>>可關閉訊號提示音響。

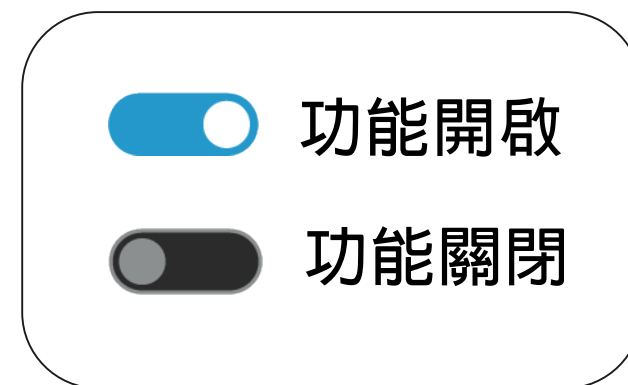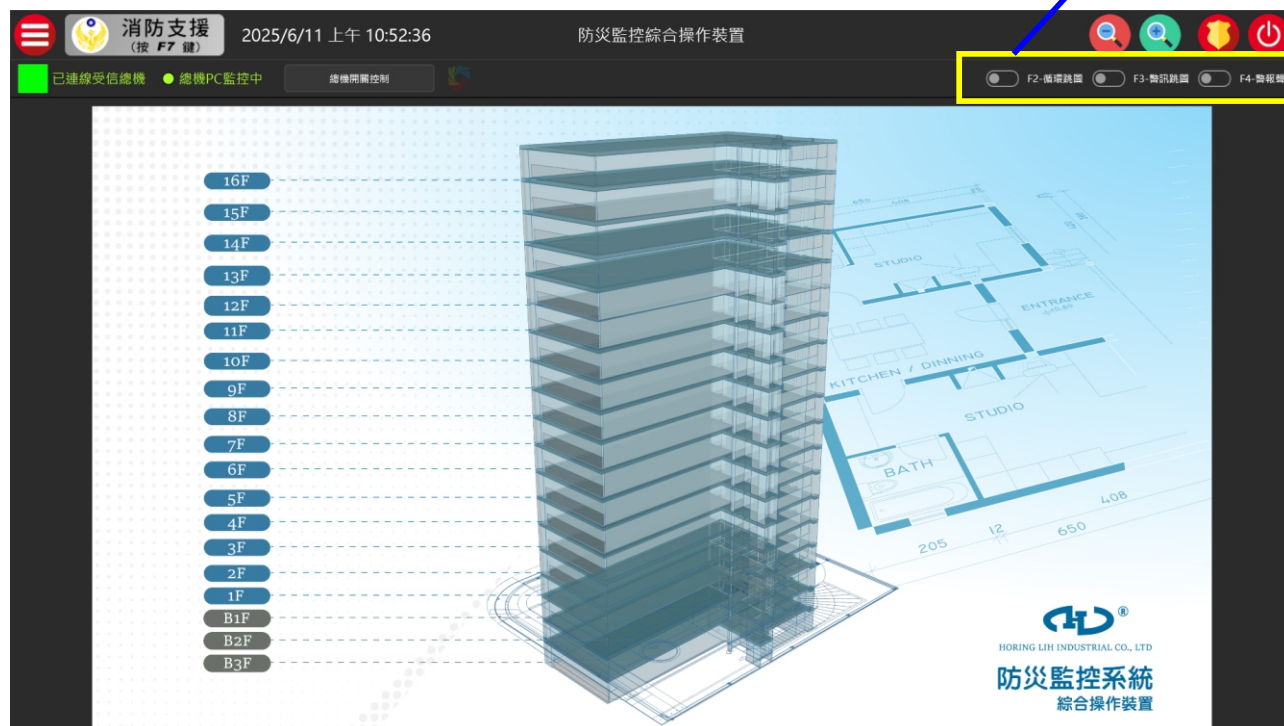


快速功能鍵

【F6】 圖片置中>>圖片回歸預設大小。

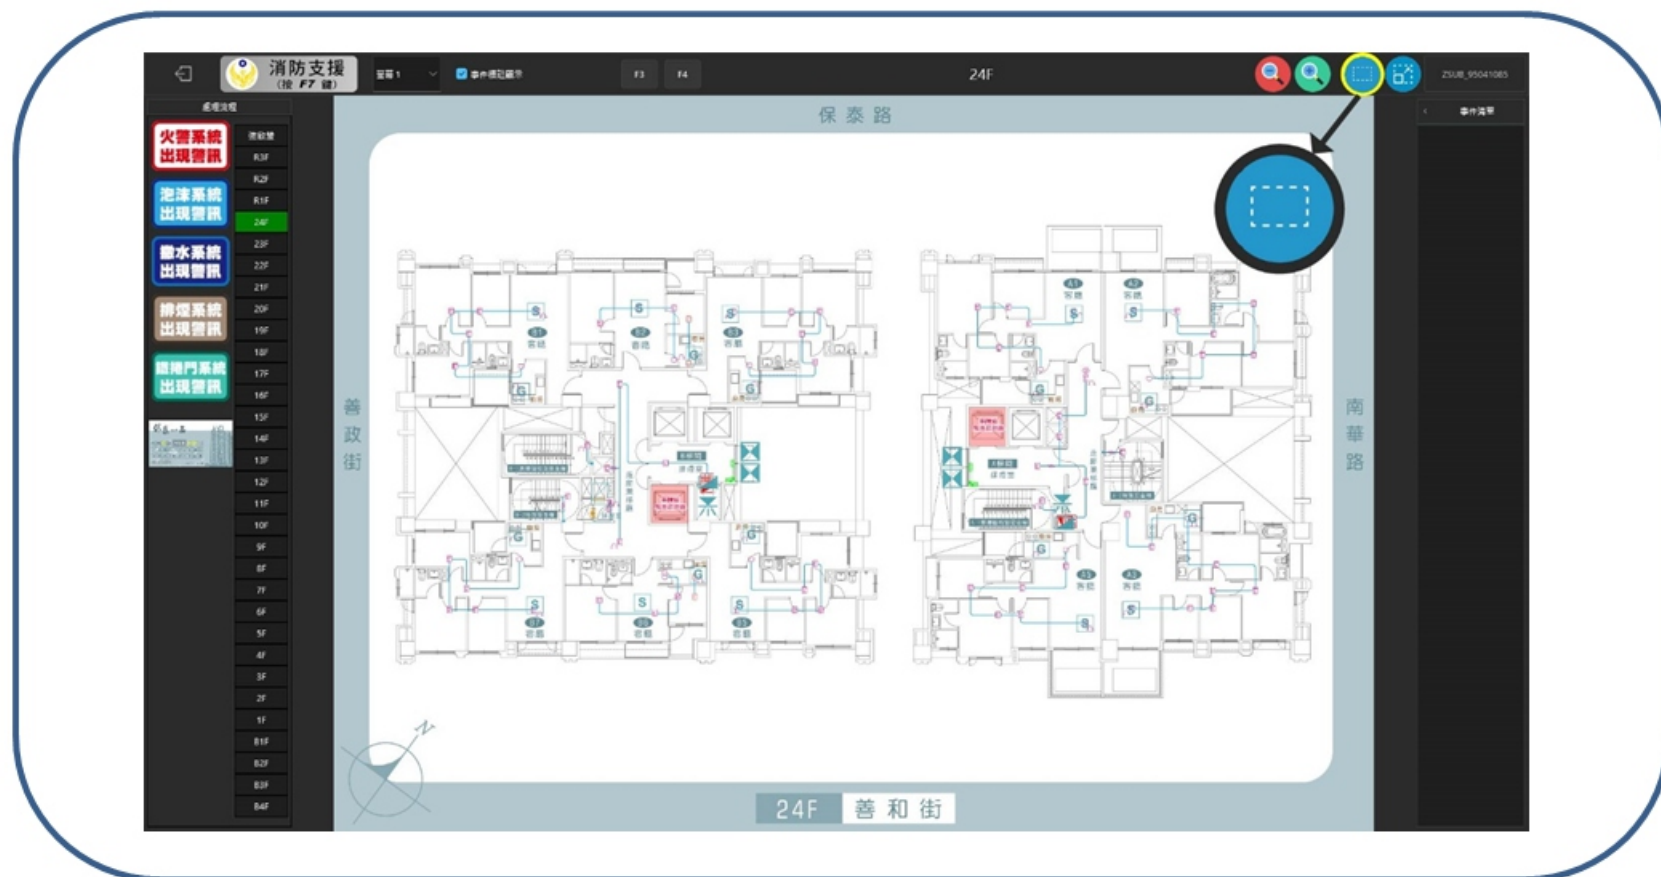


快速功能鍵

【F8】儀錶板>>設備相關資訊及火警發生流程圖。



【儀錶板】圖示

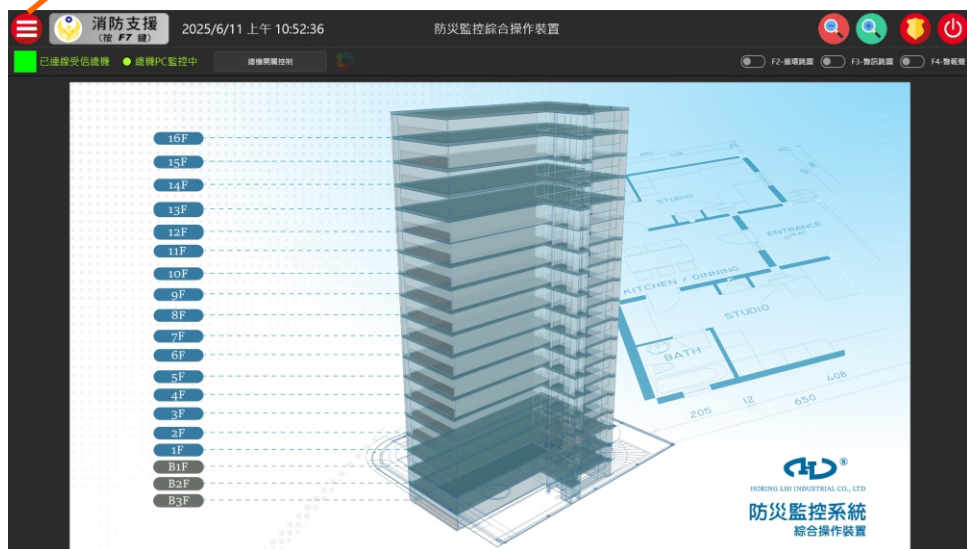

【儀錶板】展示畫面

遠隔控制

※ 與【受信總機】控制面板同步



總機開關控制

消防支援 (按 F7 鍵) 2025/4/22 上午 10:52:58 中悅420

對受信總機連線 ○ 總機已斷線 總機開關控制 螢幕 2

F2-循環跳閘 F3-警訊跳閘 F4-警報聲

受信總機開關控制

蜂鳴器	廣播移報	排煙移報	地區音響	主音響	蓄積開關	長靜音	復舊
開啟	開啟	開啟	開啟	開啟	開啟	開啟	執行
關閉	關閉	關閉	關閉	關閉	關閉	關閉	

| B4F | B3F | B2F | B1F | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 17F | R1F |

畫面控制



圖片逐步放大



圖片置中顯示



圖片逐步縮小



圖片放到最大



管理專區



主畫面右上角,點選**管理員專區**輸入帳密即可進入



火災發生處理流程圖

圖文引導



火警類
 排煙類
 捲門類
 撒水類
 泡沫類




儀錶板



樓層平面圖



歷史資料

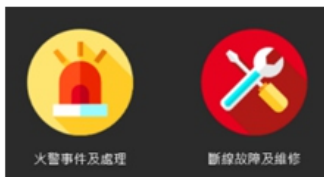

◎火警事件及處理 ◎斷線故障及維修
上述皆提供歷史資料查詢及資料列印功能

事件發佈日期時間	事件代碼	事件類型名稱	警訊內容(總機感應觸發時間、位置、狀況、回路區號、設備名稱)	設備類別	火警狀態	是否解除	通報及處理
2025-06-11 12:03:57 (137)	13	動作測試	2025-06-11 12:03:55->MAIN->1F->動作測試 (01-034)1F機性氣體探測器動作	消防設備		<input checked="" type="checkbox"/>	+ 2025-06-11 12:04:19 動...
2025-06-11 10:49:58 (136)	13	動作測試	2025-06-11 10:49:56->MAIN->1F->動作測試 (01-034)1F機性氣體探測器動作	消防設備		<input checked="" type="checkbox"/>	+ 2025-06-11 10:51:56 動...
2025-06-11 10:43:42 (135)	13	動作測試	2025-06-11 10:43:40->MAIN->1F->動作測試 (01-034)1F機性氣體探測器動作	消防設備		<input checked="" type="checkbox"/>	+ 2025-06-11 10:48:04 動...

- 火警截圖
- 後續處理
- 列表 報表列印

